

АКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

выполненного в ЦВС УГЭ ОАО «Северсталь»

(наименование объекта строительства, здания, цеха)

г. Череповец

« 19 » июля 2012 г.

Комиссия в составе представителей:

ОАО «Северсталь»: Чумак А.Г. - электрик ЦВС УГЭ; Иванов В.А. – менеджер УГЭ, ООО «Северсталь-Промсервис»: Дурягин А.А. - ст. мастер ЦСО ЦВС

Представитель производителя:

ООО «ТК «Световые Технологии», менеджер проектов – Рябухин Л.А.

ЗАО «Форум Нева» менеджер проектов отдела светотехники – Гоголин М.М.

составила акт о нижеследующем:

1. Компания ООО «ТК «Световые Технологии» предоставила на испытание светотехническое оборудование:

Светильник LB/S 400H IP54 с универсальным фильтром испытывался в приемной камере фекальной насосной станции К-3 ЦВС УГЭ

(тип оборудования, место испытания)

Оборудование эксплуатировалось в течении шести месяцев согласно техническим условиям, паспорту.

Примечание: бензол до 2 мг/м3, сероводород до 1 мг/м3, фенол до 0,5 мг/м3, влажность близкая к 100%

(характеристики агрессивной среды: органические неорганические соединения, пыль, вибрация и т.д.)

2. По итогам испытаний указанного оборудования установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации изготовителя, соблюдены.

Примечание: Светильник смонтирован по нормам, фильтр вставлен, сальник обжат

3. Результаты осмотра светового прибора.

Светильник LB/S 400H IP 54 с универсальным фильтром

Внешний вид: корпус без изменений, оптическая часть без деформации

(деформация корпуса, изменение оптической части, изменение лакокрасочного покрытия т.д.)

Внутреннее состояние: пыль, влага, конденсат отсутствуют, патрон без нагара

(влага, конденсат, коррозия, изменение оптической части, нагар, пыль и т.д.)

ОАО «Северсталь»
ул. Мира, 30
г. Череповец
Вологодская область
Россия, 162608

Т: +7 (8202) 53 09 00
Ф: +7 (8202) 53 09 15
ТХ: 146955 СТАЛЬ
severstal@severstal.com
www.severstal.com

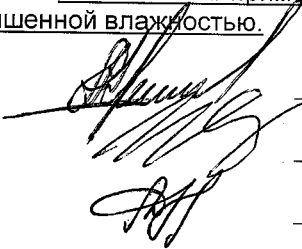
Достичь большего вместе

Расчетный счет 40702810171000000008, Филиал Вологодский ОАО Банк ВТБ г. Вологда
БИК 041909722, Корреспондентский счет 3010181000000000722 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Вологодской области, ОКПО 00186217, ОГРН 1023501236901, ИНН 3528000597, КПП 997550001

Заключение: Светильник соответствует требованиям эксплуатации в вышеуказанных условиях.
Замечаний за отчетный период не выявлено.

Рекомендации по применению: Возможность применения на объектах цеха водоснабжения с агрессивной средой и повышенной влажностью.


Представитель заказчика

 _____
электрик ЦВС УГЭ - Чумак А.Г.

Представитель заказчика

менеджер УГЭ – Иванов В.А.

Представитель заказчика

 _____
ст. мастер – Дурягин А.А.

Представитель производителя

менеджер проектов – Рябухин Л.А.

Представитель производителя

менеджер проектов – Гоголин М.М.